

Entreprise de fabrication de batteries au plomb suivie depuis 1954 par PÔLE SANTÉ TRAVAIL

Dr Luc BAELDE

CONTEXTE


Plombémie à plus de
1000 µg/L dans les années 80




Valeur limite réglementaire
de plombémie (homme)
400 µg/L

MÉTHODOLOGIE

Coopération pour une
stratégie de
**PRÉVENTION DU
RISQUE PLOMB**

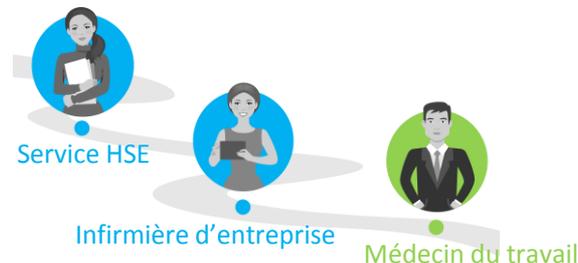

RÔLE DE L'ENTREPRISE

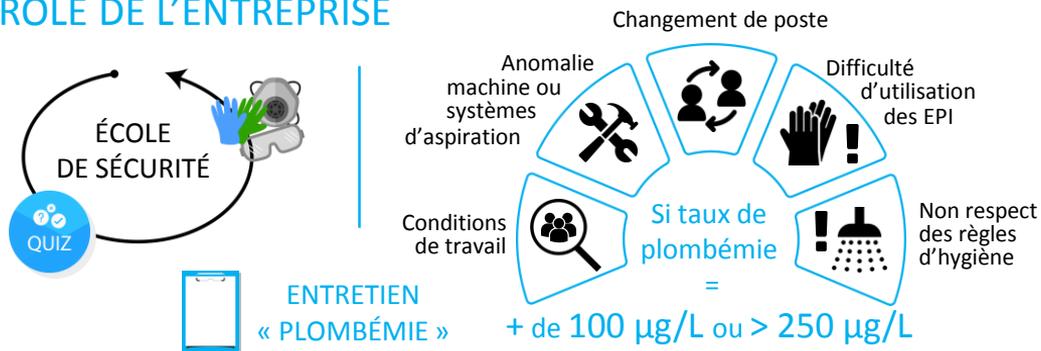

RÔLE DE PÔLE SANTÉ TRAVAIL



RÉSULTATS | A ce jour, aucun salarié n'est plus au delà des valeurs limites réglementaires de plombémie.